

DP***D**R* Канальный пароораспределитель

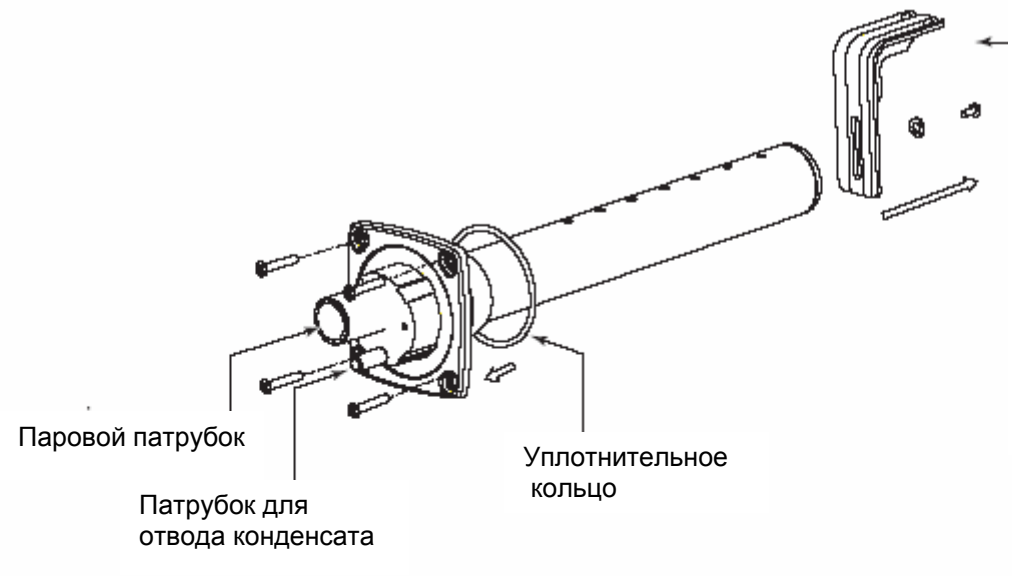

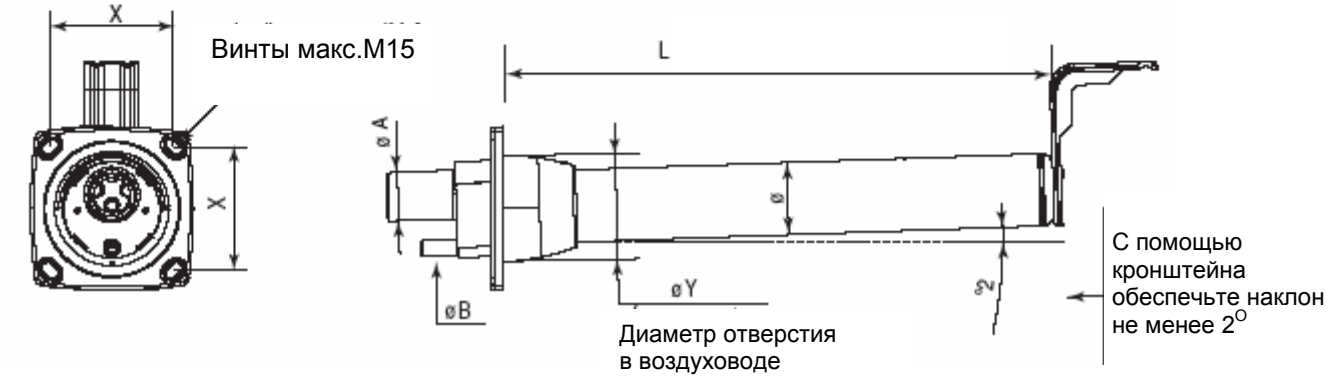

Размеры, мм

Пароораспределитель	DP***D22R*	DP***D30R*	DP***D40R*
∅A	22	30	40
∅B	10	10	10
∅Y	58	68	89
∅	35	45	60
X	68	77	99

Пароораспределители можно комплектовать трубками:

Пароораспределитель	DP***D22R*	DP***D30R*	DP***D40R*
Трубка для подачи пара со стальной пружиной	1312360AXX	1312365AXX	1312367AXX
Трубка для отвода конденсата	1312368AXX	1312368AXX	1312368AXX

Таблица подбора канальных пароораспределителей

Артикул	*DP030D22RU*	*DP035D22R0*	*DP045D22R0*	*DP060D22R0*	*DP085D22R0*	*DP030D30RU*	*DP035D30R0*	*DP045D30R0*	*DP045D30RU*	*DP060D30R0*	*DP060D30RU*	*DP085D30R0*	*DP105D30R0*	*DP125D30R0*	*DP165D30R0*	*DP060D40RU*	*DP085D40R0*	*DP105D40R0*	*DP125D40R0*	*DP165D40R0*	*DP205D40R0*
Паропроизводительность распределителя, л/ч	4	4	6	9	9	15	5	8	15	12	15	18	18	18	18	45	25	35	45	45	45
Ø паровой трубки (C)	22 мм					30 мм										40 мм					
Длина распредел. (A)	300	332	438	597	835	300	343	427	450	596	600	850	1048	1245	1650	600	834	1015	1222	1636	2025
UE001	1	1	1	1	1																
UE003	1	1	1	1	1																
UE005						1	1	1	1	1	1										
UE008						1		1	1	1	1	1									
UE009						1			1	1	1	1	1								
UE010						1			1	1	1	1	1								
UE015											1	1	1	1	1						
UE025											(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	1	1	1	1		
UE035													(2)	(2)	(2)	1	(2)	1	1	1	
UE045																1	(2)	(2)	1	1	1
UE065																2	(4)	2	2	2	2
UE090																2	(4)	(4)	2	2	2
UE130																4		4	4	4	4
UR002						1	1	1	1												
UR004						1	1	1	1	1	1										
UR006								1	1	1	1	1									
UR010									1	1	1	1	1								
UR020																1	1	1	1		
UR027																1	1	1	1	1	
UR040																1	(2)	(2)	1	1	1
UR060																2	(4)	2	2	2	
UG045																2	2	2	2	2	
UG090																2	(4)	(4)	2	2	2
UG180																4			4	4	4

Прим: Количество пароораспределителей, указанное в скобках, рекомендуется для воздуховодов малой ширины. Данные варианты менее предпочтительны, так как требуется раздвоение паропровода посредством переходника, который должен самостоятельно изготавливаться монтажной организацией.

