Опция охлаждения дренажа для UR0**H**03 - *Hydraulic and electrical connection for 24V external drain tempering for UR0**H**03*

CAREL

KITDTEXT08



KITDTEXT09



LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

ITA Общие характеристики

Внимание: Подключение опции приводит к увеличению расхода воды. Проверьте диаметр дренажных труб по расходу воды.

Код опции	Увлажнители UR	Расход воды		Ø диаметр дренажной трубы
		[л/мин]		[мм]
KITDTEXT08	UR 002 – 013 H**03	12.5		50
KITDTEXT09	UR 020 – 080 H**03	52.5		50


ENG General characteristics

Warning: addition of the drain tempering option will increase the flow rate.
Please check that the hydraulic drain circuit is suitable for the flowrate.

Code KITDTEXT	Unit UR	Flowrate		Ø Drain pipe
		[L/min]	[gpm]	[mm]
KITDTEXT08	UR 002 – 013 H**03	12.5	5	50
KITDTEXT09	UR 020 – 080 H**03	52.5	13.8	50

ITA KITDTEXT08: Комплект охлаждения 24 В для увлажнителей UR0**H**03 - 2-13 кг/ч

ENG KITDTEXT08: Drain tempering kit 24 V for isothermical humidifier UR0**H**03 - 2-13 Kg/h

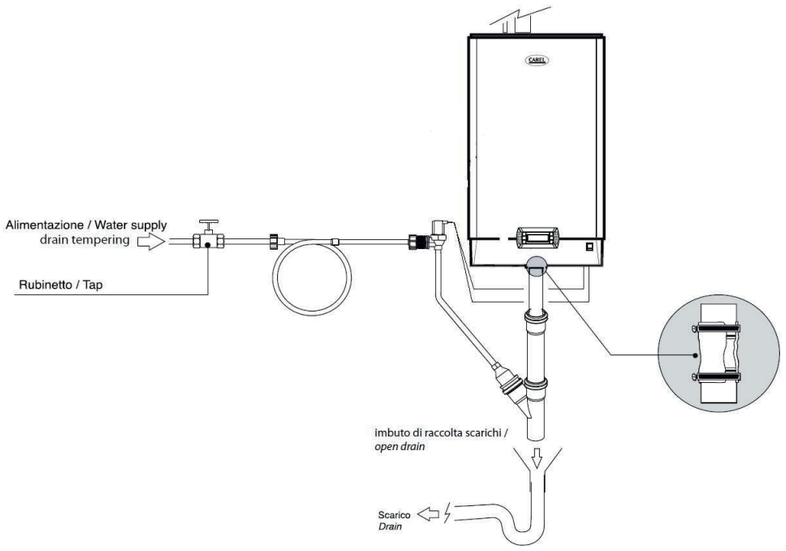


ITA Гидравлические соединения

ENG Hydraulic connection



ITA Герметизация тефлоном
ENG Sealing with teflon



ITA Вставьте прокладку
ENG Insert gasket



ITA Соберите
ENG Assemble



ITA Вставьте трубку с металлическим зажимом
ENG Insert the tube with metal clamp



ITA Подсоедините трубку к клапану
ENG Fix the pipe to the drain-tempering valve



ITA Комплект в сборе
ENG Complete assembly

ITA Электрические соединения

ENG Electrical connection to humidifier




ITA Прорубите отверстие в нижней части электрической секции увлажнителя.
ENG Remove a rawplug placed on the bottom of electrical compartment of the humidifier.



ITA Протащите кабели X3-X4 через отверстие.
ENG Introduce the X3-X4 cables through the hole.




ITA Подтяните кабели X3-X4 к верхней части щита управления.
ENG Bring the X3-X4 cables on the top of the control cabinet.



ITA Подсоедините кабели к клеммам X3-X4.
ENG Connect the cables to terminal block X3-X4


ITA KITDTEXT09: Комплект охлаждения 24 В для увлажнителей UR0**H**03 - 20-80 кг/ч

ENG KITDTEXT09: Drain tempering kit 24 V for isothermical humidifier UR0**H**03 - 20-80 Kg/h

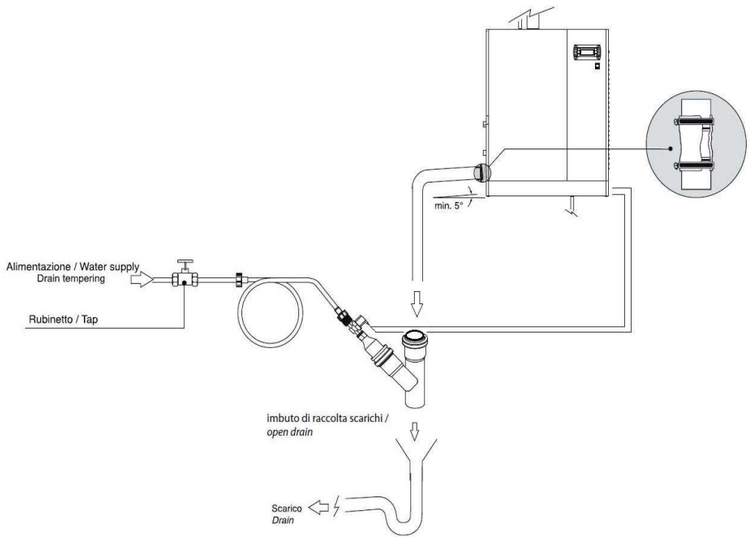

ITA Гидравлические соединения

ENG Hydraulic connection

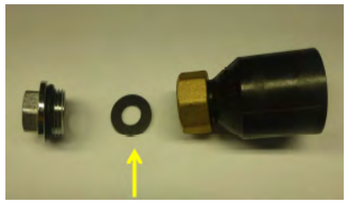


ITA Вставьте прокладку
ENG Insert gasket



ITA Комплект в сборе
ENG Complete assembly

ITA Электрические соединения


ENG Electrical connection to humidifier



ITA Прорубите отверстие в нижней части электрической секции увлажнителя.
ENG Remove a rawplug placed on the bottom of electrical compartment of the humidifier.



ITA Протащите кабели X3-X4 через отверстие.
ENG Introduce the X3-X4 cables through the hole.



ITA Подсоедините кабели к клеммам X3-X4.
ENG Connect the cables to terminal block X3-X4

CAREL

CAREL Industries HQs
Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499716611 – Fax (+39) 0499716600 – www.carel.com – e-mail: carel@carel.com

CAREL si riserva la possibilità di apportare modifiche o cambiamenti ai propri prodotti senza alcun preavviso. / CAREL reserves the right to modify the features of its products without prior notice.